




Nur Teile mit Positionsnummer sind als Ersatzteil erhältlich.
Muss die Anlagenfunktion sicher gewährleistet werden, empfehlen wir einen Standby-Kompressor.

Only parts bearing an item number are available as spare part.
In case the installation function must be ensured, we recommend a standby compressor.

Seulement les pièces portant un numéro de position sont disponible comme pièce de rechange.
Si la fonction de l'installation doit être garantie, nous recommandons un compresseur en stand-by.

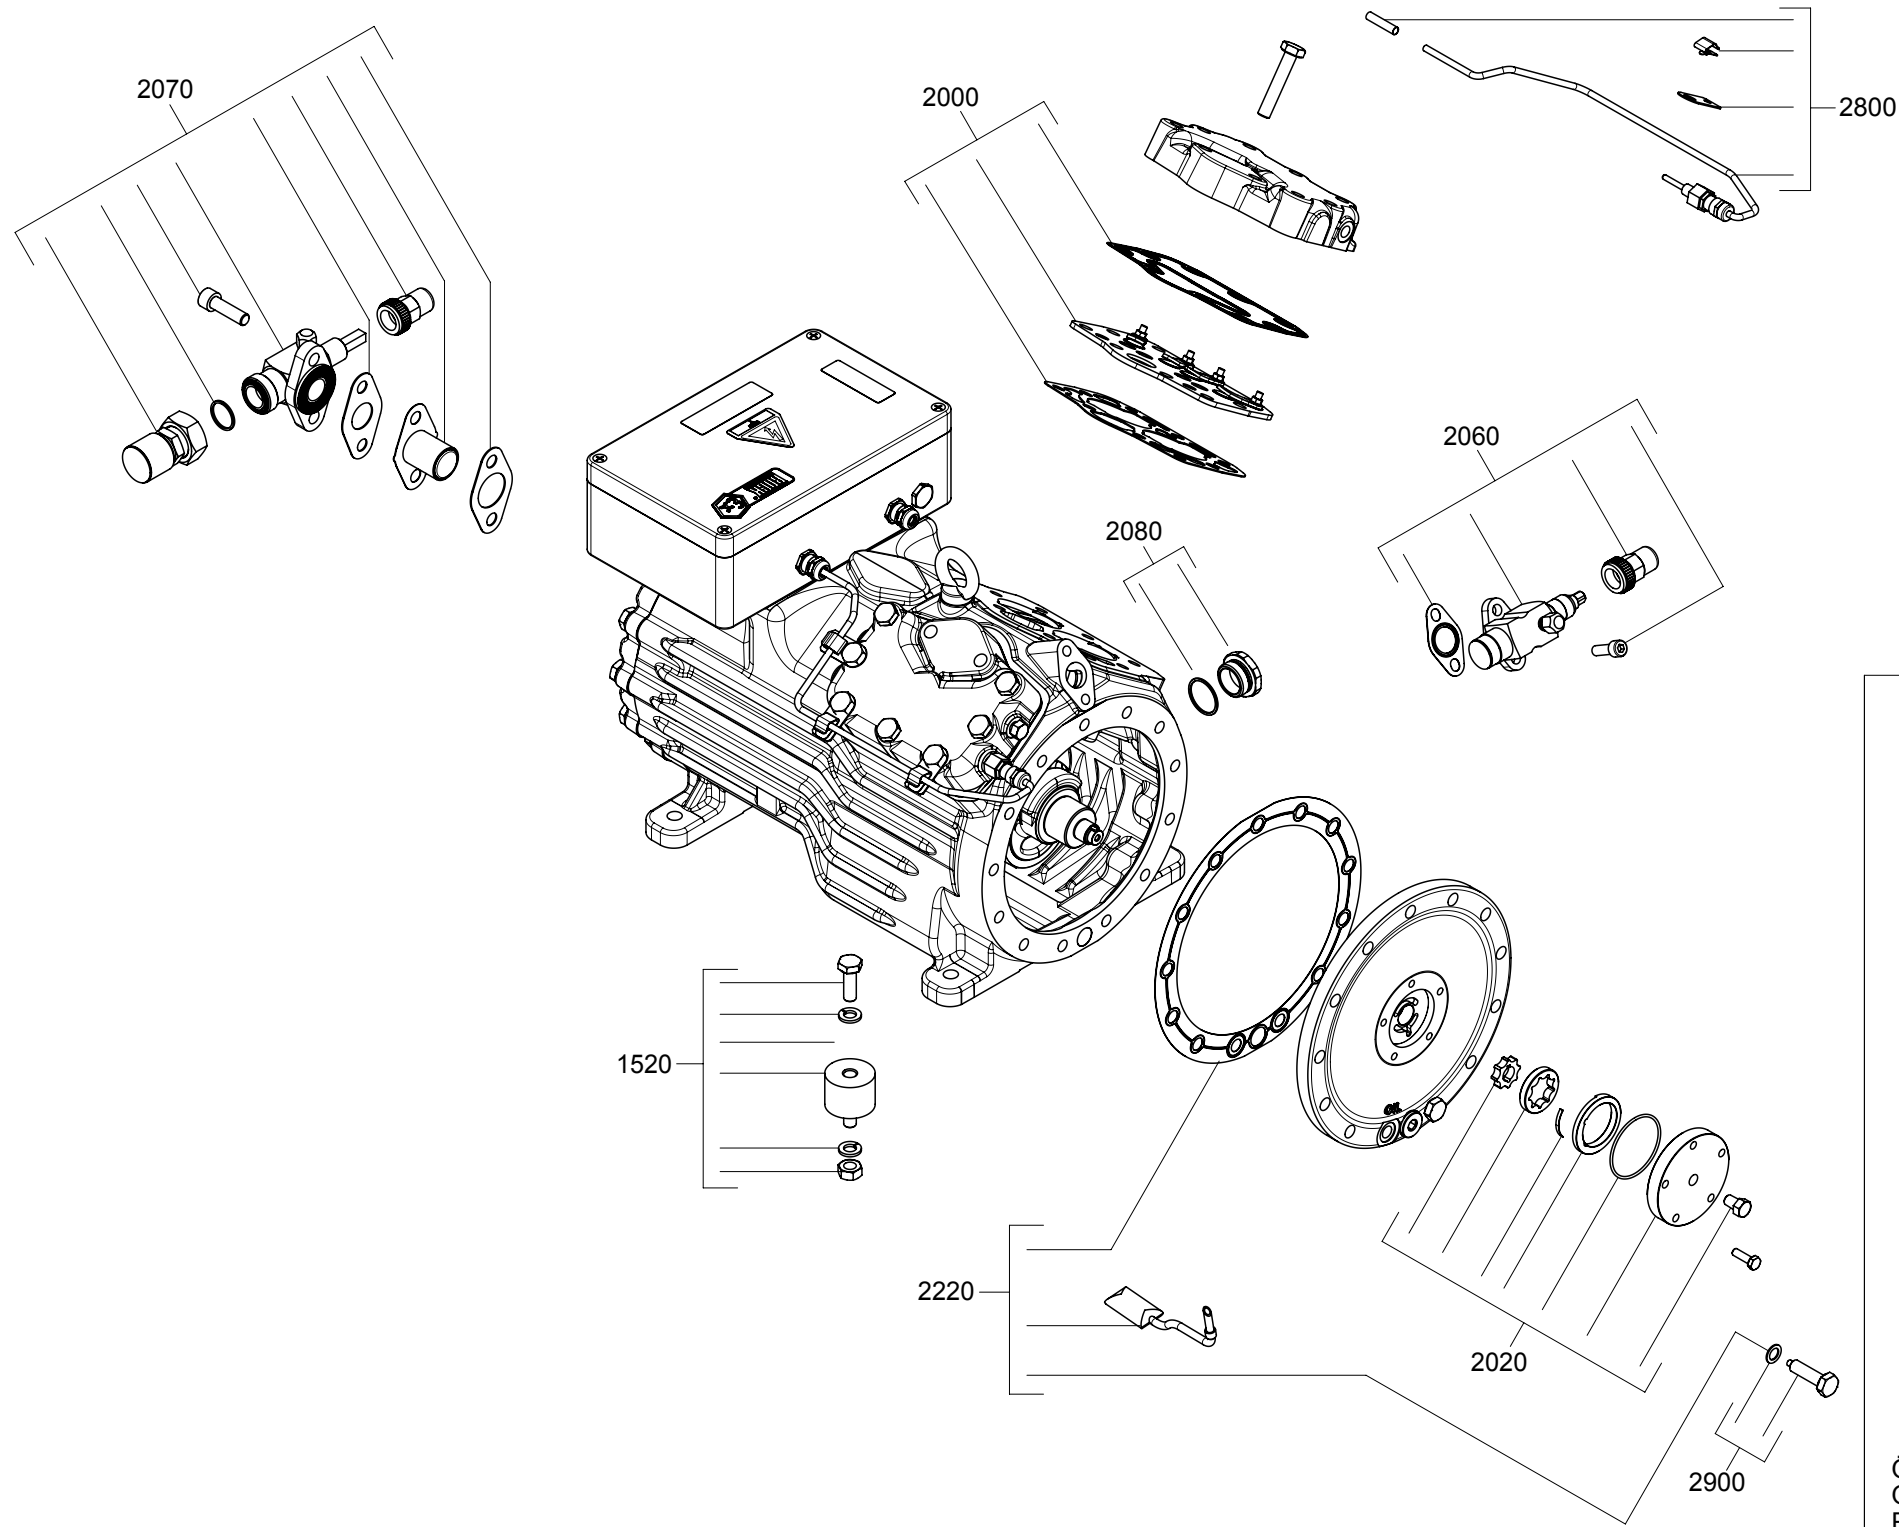

Halbhermetischer Verdichter EX-HG / Semi-hermetic compressor EX-HG / Compresseur semi-hermétique EX-HG

Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.
EX-HG34P/215-4	17028	EX-HG34P/315-4	17032	EX-HGX34P/215-4	17036	EX-HGX34P/315-4	17040
EX-HG34P/215-4 S	17029	EX-HG34P/315-4 S	17033	EX-HGX34P/215-4 S	17037	EX-HGX34P/315-4 S	17041
EX-HG34P/255-4	17030	EX-HG34P/380-4	17034	EX-HGX34P/255-4	17038	EX-HGX34P/380-4	17042
EX-HG34P/255-4 S	17031	EX-HG34P/380-4 S	17035	EX-HGX34P/255-4 S	17039	EX-HGX34P/380-4 S	17043



Zeichn.-Nr. / Drawing no. /
Numéro de plan:


1.0850-17035.0 0y

Stand / As of date / État: 08.14

Komponenten für Schaltschrankeinbau
außerhalb des explosiven Bereiches.

Components to be fitted into the switchboard
beyond the explosive area.

Composants pour le montage dans l'armoire de
distribution en dehors du domaine explosif.

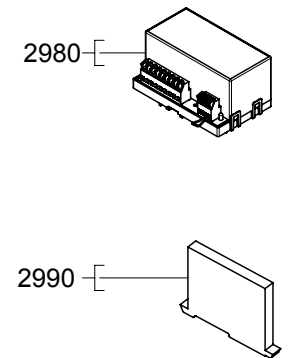


Zubehör / Accessories / Accessoires

Alle Bock Zubehörbausätze
sind für den Betrieb in
Gerätekategorie 2 nach
Richtlinie 94/9/EG zugelassen.

All Bock accesory kits are
approved for operation in
device category 2 as per
directive 94/9/EC.

Tous les jeux d'accessoires
BOCK sont admissible pour
l'opération à la catégorie
d'appareils 2 selon directive
94/9/CE.

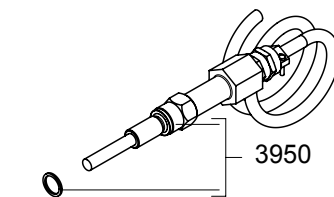

Ölsumpfheizung incl. 3m Zuleitung
Oil sump heater incl. 3 meter input lead
Resistance de carter avec conduite
d'amenée de 3 mètre

Leistungsregulierung
Capacity regulator
Regulation de puissance

